

PLANTA BAIXA ALTERADA
 ÁREA BANHEIROS: 12,88 m²
 ESC 1:100

LEGENDA DOS EQUIPAMENTOS PREVENTIVOS	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	LUM. EMERG. - BLOCO AUTÔNOMO - 2x3W - 2 HORAS
	LUMINÁRIA INDICATIVA DE SAÍDA - BLOCO AUTÔNOMO COM SETE INDICATIVAS SAÍDA, FACE SIMBÓLICAS
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PIS - 4 kg
	BLOCO AUT. - TIPO FAROLETE
	CAMINHO A SER PERCORRIDO PARA A SAÍDA

EXISTENTE
 AMPLIAÇÃO

6.6.2.8 Quando não houver paredes laterais, as rampas devem incorporar elementos de segurança, como guarda-corpo e corrimãos, guias de balizamento com altura mínima de 0,05 m, instalados ou construídos nos limites da largura da rampa, conforme Figura 72.


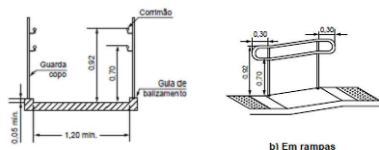


Figura 72 - Guia de balizamento

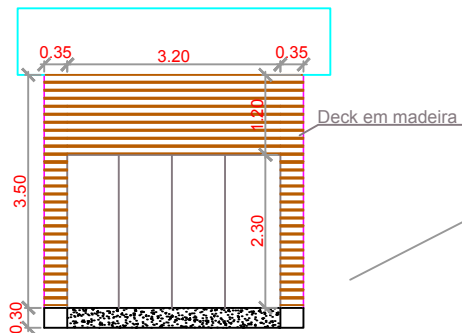

FACHADA ALTERADA
 ESC 1:50

Proprietário: Município de Águas de Chapecó	Data: Junho/2018
Endereço da obra: Rua Porto União, Quadra 02, Lote 1A	Desenho: Isaura Müller
Projeto: Reforma Centro de Atendimento Turista - CAT	
Conteúdo da prancha: - FACHADA ATUALIZADA - PLANTA BAIXA ATUALIZADA - DETALHES RAMPA	Área: 125,45 m²
Escala: Indicada	Prancha: 03/04
Isaura Muller - CREA/SC 112247-7 Responsável Técnico	Município de Águas de Chapecó Proprietário